

# C6 / C6M VALDIKLIS




PROGRAMINĖS  
ĮRANGOS  
ATNAUJINIMO  
INSTRUKCIJA

LT


C6/C6M valdiklio programinę įrangą galima atnaujinti prijungus kompiuterį prie įrenginio. Tai galima padaryti tiek prisijungus tiesiogiai, tiek ir vidiniame kompiuteriniame tinkle arba per internetą.

Norint atnaujinti C6/C6M valdiklio programinę versiją, atlikite tokius veiksmus:

1. Sustabdykite vėdinimo įrenginį pultelyje paspausdami mygtuką **IŠJUNGTI**.

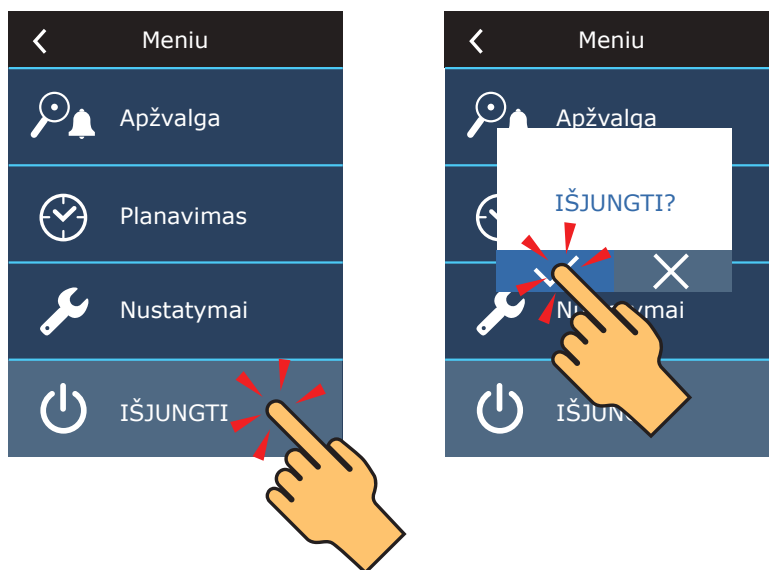


2. Valdymo pultelyje pažiūrėkite įrenginio IP adresą.

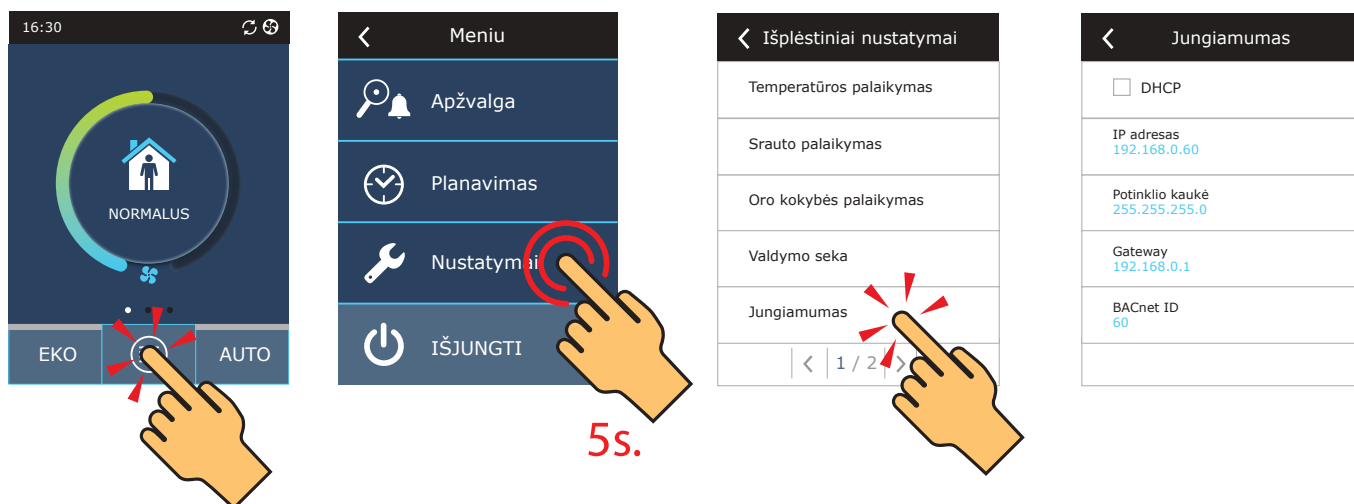

3. Prijunkite įrenginį prie kompiuterio arba vidinio kompiuterinio tinklo<sup>1</sup>.

4. Kompiuteryje paleiskite internetinę naršyklę ir įveskite įrenginio IP adresą, kurį pažiūrėjote pultelyje.

5. Prisijunkite prie C6/C6M valdiklio vartotojo sąsajos: įveskite vartotojo vardą **user**, slaptažodį **user<sup>2</sup>** ir paspauskite mygtuką **Prisijungti**.

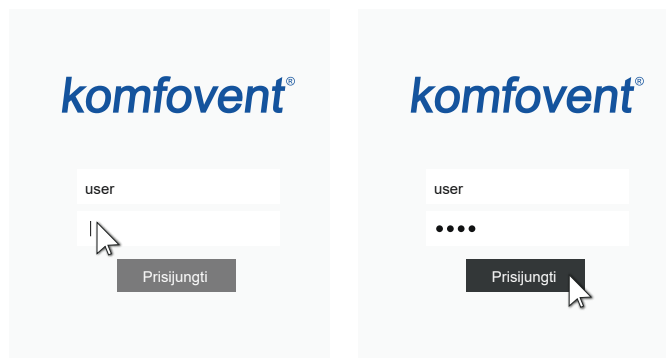

<sup>1</sup> Daugiau informacijos apie įrenginio prijungimą prie tinklo rasite įrenginio Domekt eksploataavimo instrukcijoje.

<sup>2</sup> Jeigu slaptažodį, kada nors pakeitėte, naudokite jį.

6. Paspauskite mygtuką **NUSTATYMAI**<sup>1</sup>.



## &lt; NUSTATYMAI

## VARTOTOJO SAŠAJA

Kalba

Srauto vienetai

Įrenginio pavadinimas

## DATA/LAIKAS

Diena - mėnuo - metai

Laikas

## JUNGIAMUMAS

Būsena

DHCP

IP adresas

Potinklio kaukė

Gateway

BACnet ID

BACnet Port

Modbus RTU

## INFORMACIJA

Konfigūracija

Pagrindinio modulio programa

Valdymo pultelio programa (1)

Valdymo pultelio programa (2)

S/N

C6 ID

C6 QR

Žurnalas

Nustatymų failas

IŠSAUGOTI PAKEITIMUS

ATKURTI NUSTATYMUS

## PRISIJUNGIMO SLAPTAŽODIS

Naujo slaptažodžio įvedimas

Naujo slaptažodžio patvirtinimas

## VALDYMO REŽIMAS

Srauto palaikymo režimas

Tiekiamo srauto korekcija

Šalinamo srauto korekcija

Temperatūros palaikymo režimas

## VALDYMO SEKA

Apledėjimo apsauga

Patalpų drėgmė   Auto

Pakopa 1

Pakopa 2

Išorinio šilumokaičio tipas

Pakopa 3

Leisti sausinti šaldant orą

## ORO KOKYBĖ

Užterštumo valdymas

Drėgmės palaikymas

Jutiklis 1

Jutiklis 2

Lauko drėgmė

Minimalus intensyvumas

Maksimalus intensyvumas

Patikros periodas

## FILTRAI

Švarių filtrų kalibravimas

## CLOUD

"Komfovent Control" slaptažodis

<sup>1</sup> Nustatymų langas gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo valdiklio programos versijos.

7. Skiltyje **INFORMACIJA** patikrinkite esamą valdiklio ir pultelio programinės įrangos versiją (versiją nurodo paskutinis skaičius. Pvz. 1.3.17.20, reiškia kad valdiklio programos versija yra 20).

8. Jeigu esama pultelio versija yra X.X.X.10 arba naujesnė, kartu su C6/C6M valdikliu bus atnaujinta ir pultelio programinė įranga. Jeigu pultelio programos versija senesnė – atnaujinti galima tik C6/C6M valdiklį.

9. Iš KOMFOVENT svetainės į savo kompiuterį atsisiųskite atnaujinimo failus:

9.1. [Atnaujinimo failas kai pagrindinio modulio programos versija X.X.X.15 ar naujesnė](#)

9.2. [Tarpinis atnaujinimo failas kai pagrindinio modulio programos versija X.X.X.14 ar senesnė](#)

10. Interneto naršyklės adreso juostoje įveskite įrenginio IP adresą ir adreso gale pridėkite tekstą **/g1.html**.




11. Jeigu reikia dar kartą įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį (žr. 5 žingsnį).


12. Atsiradusiame lange paspauskite mygtuką **Browse**<sup>1</sup> ir nurodykite atnaujinimo failo vietą kompiuteryje:

12.1. Jeigu pagrindinio modulio programos versija X.X.X.15 arba naujesnė, pasirinkite \*.mbin failą.


12.2. Jeigu pagrindinio modulio programos versija X.X.X.14 arba senesnė, pasirinkite \*.bin failą.

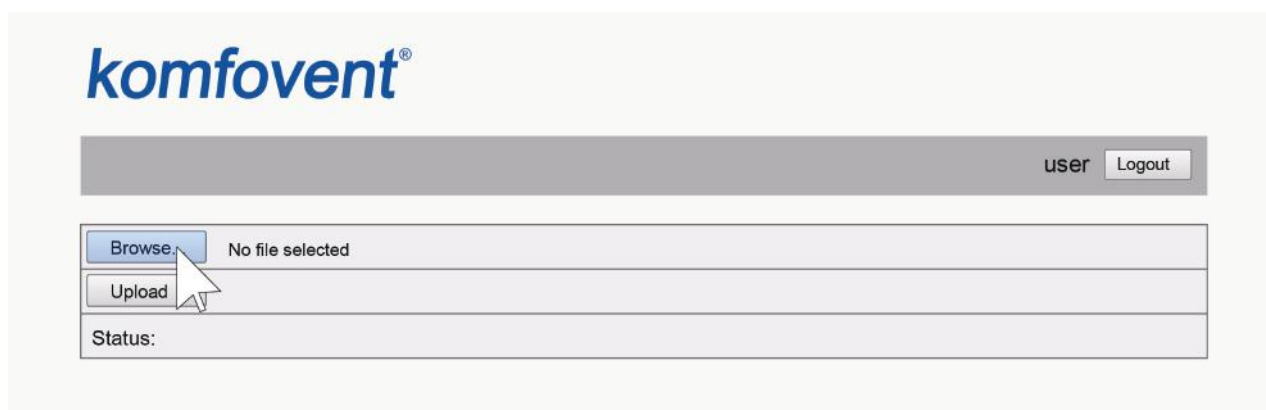

13. Pasirinkę atnaujinimo failą spauskite mygtuką **Upload**.

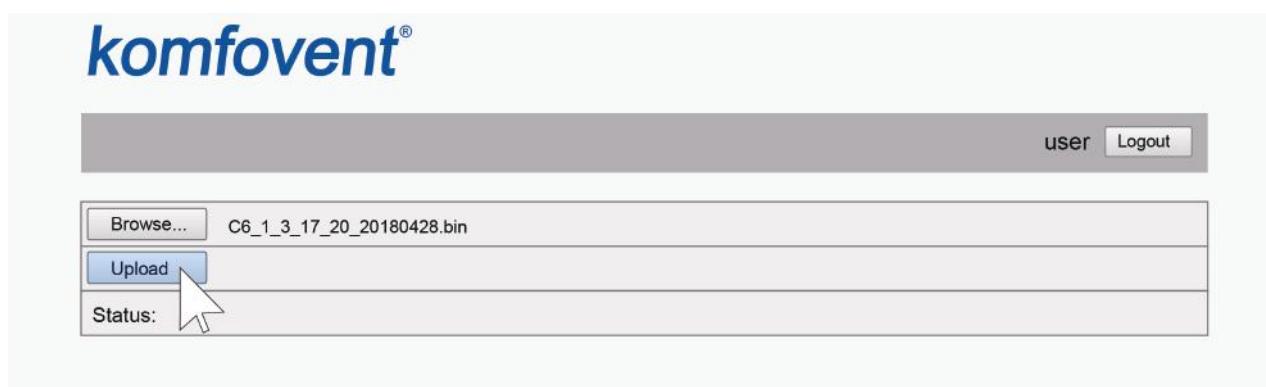


14. Laukelyje **Status** atsiras užrašas „Uploading“.

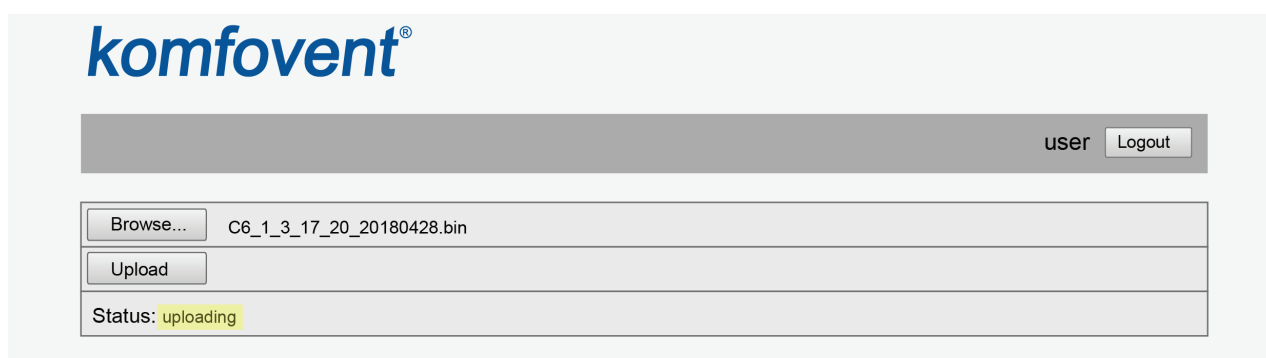


<sup>1</sup> Mygtukų pavadinimai gali skirtis priklausomai nuo interneto naršyklės.

15. Po keliasdešimt sekundžių užrašas pasikeis į:

15.1. „Firmware uploaded successfully, device is restarting. Panel firmware upload success: wait until finished“, jeigu kartu buvo atnaujinta ir pultelio versija.

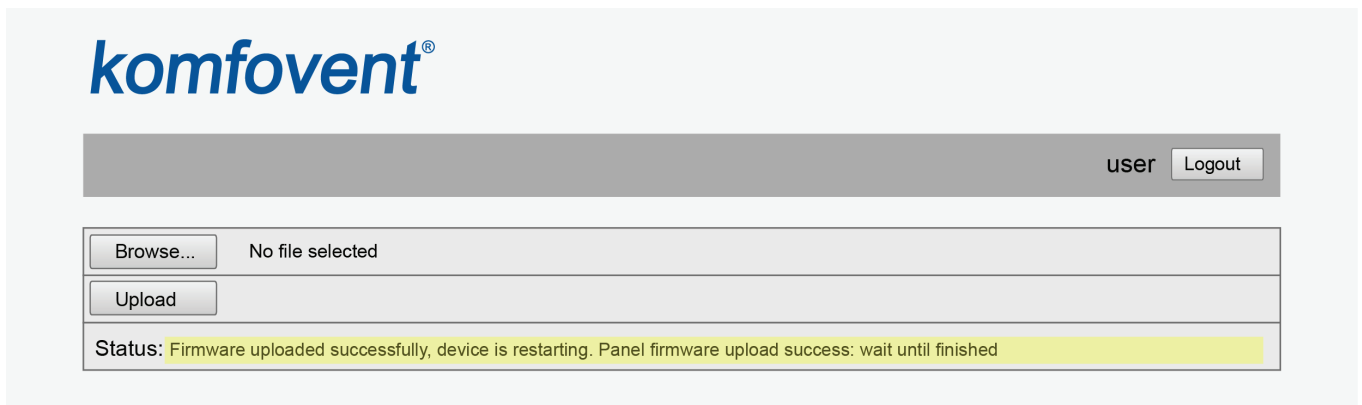

15.2. „Firmware uploaded successfully, device is restarting.“, jeigu buvo atnaujinta tik C6/C6M valdiklio versija:

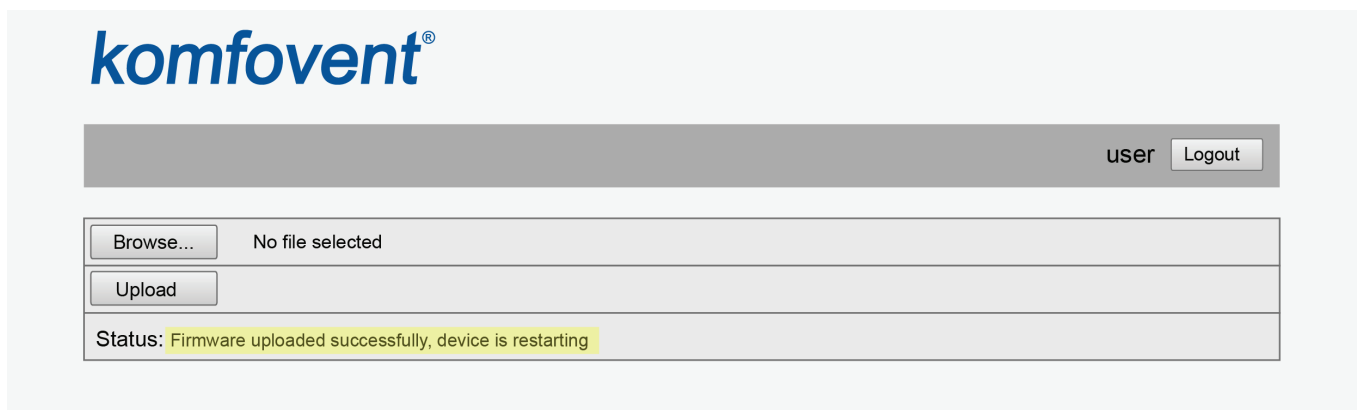

15.3. „Firmware upload error“, jeigu programos atnaujinimas nepavyko (žr. 21 žingsnį)

16. Palaukite 1-2 minutes, kol valdiklis perrašys programinę įrangą.

16.1. Jeigu kartu atnaujinate ir pultelio programinę įrangą, pultelyje pamatysite užrašą **Atnaujinama** ir slenkančią būsenos liniją.

16.2. Palaukite 1-2 minutes, kol pultelio programa bus perrašyta ir ekrane atsiras pagrindinis pultelio langas.

17. Jeigu C6/C6M programos versija prieš atnaujinimą buvo X.X.X.10 arba senesnė, po atnaujinimo įrenginio IP adresas bus atstatytas į 192.168.0.60. Jei reikia jį galite pakeisti valdymo pultelyje (žr. 2 žingsnį)

18. Jeigu prieš atnaujinimą pagrindinio modulio programos versija buvo X.X.X.14 ar senesnė, pakartokite žingsnius 10-16, tik šį kartą naudokite \*.mbin failą.


19. Kompiuterio interneto naršyklėje patikrinkite naujos versijos numerius (žr. 4-7 žingsnį) ir galite naudotis įrenginiu įprastai.

20. Jeigu pultelio programos versija X.X.X.9 arba senesnė, naujos funkcijos atsiradusios po C6/C6M valdiklio programos atnaujinimo, bus atvaizduojamos tik interneto naršyklėje ir pultelyje nebus prieinamos, t.y. pultelis veiks taip pat kaip ir prieš programos atnaujinimą. Norint, tokiu atveju pasiekti naujausias funkcijas iš pultelio, pultelį reikia pakeisti į naujesnį.

21. Jeigu programos atnaujinimas nepavyko atlikite tokius veiksmus ir pabandykite atnaujinti dar kartą:

- Įsitikinkite, kad pasirinkote teisingus atnaujinimo failus (žr.9 ir 12 žingsnius)
- Išjunkite vėdinimo įrenginio maitinimą ir po minutės įjunkite vėl.
- Perkraukite kompiuterį, kurį naudojate programos atnaujinimui.
- Naudokite kitą interneto naršyklę.
- Pabandykite kompiuterį prijungti tiesiogiai prie įrenginio.

Jeigu vistiek nepavyksta atnaujinti valdiklio programinės įrangos, kreipkitės į KOMFOVENT techninio aptarnavimo skyrių.

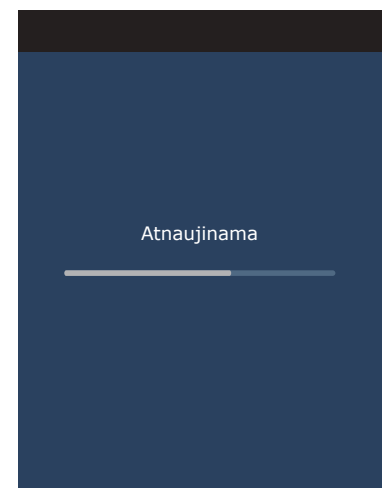

## LIETUVA

### UAB KOMFOVENT

#### TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS / SERVICE AND SUPPORT

Phone: +370 5 200 8000  
Email: service@komfovent.com  
www.komfovent.com

## RUSIJA

### ООО «КОМФОВЕНТ»

Ул. Выборгская д. 16, стр. 1,  
2 этаж, 206 офис, Москва, Россия  
Тел. +7 499 673 22 73  
info.ru@komfovent.com  
www.komfovent.ru

### ООО «КОМФОВЕНТ»

Ряжское шоссе, 20 литера Е, пом Н6  
390017 г. Рязань, Россия  
Тел.: +7 491 255 95 71  
info.ru@komfovent.com  
www.komfovent.ru

## BALTARUSIJA

### ИООО «Комфовент»

ул. Уручская 21 – 423,  
220125 г. Минск, Беларусь  
Тел. +375 17 266 5297, 266 6327  
info.by@komfovent.com  
www.komfovent.by

## ŠVEDIJA

### Komfovent AB

Ögärdesvägen 12B  
433 30 Partille, Sverige  
Tel. +46 31 487 752  
info\_se@komfovent.com  
www.komfovent.se

## SUOMIJA

### Komfovent Oy

Muuntotie 1 C1  
FI-01 510 Vantaa, Finland  
Tel. +358 0 408 263 500  
info\_fi@komfovent.com  
www.komfovent.com

## PARTNERIAI

AT	J. PICHLER Gesellschaft m. b. H.	www.pichlerluft.at
BE	Ventilair group	www.ventilairgroup.com
	ACB Airconditioning	www.acbairco.be
CZ	REKUVENT s.r.o.	www.rekuvent.cz
CH	WESCO AG	www.wesco.ch
	SUDCLIMATAIR SA	www.sudclimatair.ch
	CLIMAIR GmbH	www.climair.ch
DK	Øland A/S	www.oeland.dk
EE	BVT Partners	www.bvtpartners.ee
FR	ATIB	www.atib.fr
HR	Microclima	www.microclima.hr
HU	AIRVENT Légtechnikai Zrt.	www.airvent.hu
	Gevent Magyarország Kft.	www.gevent.hu
	Merkapt	www.merkapt.hu
IR	Fantech Ventilation Ltd	www.fantech.ie
IS	Blikk & Tækniþjónustan ehf	www.bogt.is
	Hitataekni ehf	www.hitataekni.is
IT	Icaria srl	www.icariavmc.it
NL	Ventilair group	www.ventilairgroup.com
	DECIPOLE-Vortvent	www.vortvent.nl
	CLIMA DIRECT BV	www.climadirect.com
NO	Ventilution AS	www.ventilution.no
	Ventistål AS	www.ventistal.no
	Thermo Control AS	www.thermocontrol.no
PL	Ventia Sp. z o.o.	www.ventia.pl
SE	Nordisk Ventilator AB	www.nordiskventilator.se
SI	Agregat d.o.o	www.agregat.si
SK	TZB produkt, s.r.o.	www.tzbprodukt.sk

## VOKIETIJA

### Komfovent GmbH

Konrad-Zuse-Str. 2a,  
42551 Velbert, Deutschland  
Tel. +49 0 2051 6051180  
info@komfovent.de  
www.komfovent.de

## LATVIJA

### SIA Komfovent

Bukaišu iela 1, LV-1004 Rīga, Latvia  
Tel. +371 24 66 4433  
info@komfovent.lv  
www.komfovent.lv

### Vidzemes filiāle

Alejas iela 12A, LV-4219 Valmiermuiža,  
Valmieras pagasts, Burtnieku novads  
Tel. +371 29 358 145  
kristaps.zaicevs@komfovent.com  
www.komfovent.lv